


Kapcsolási rajz

COMFORT-24P központ és SIR002 sziréna között

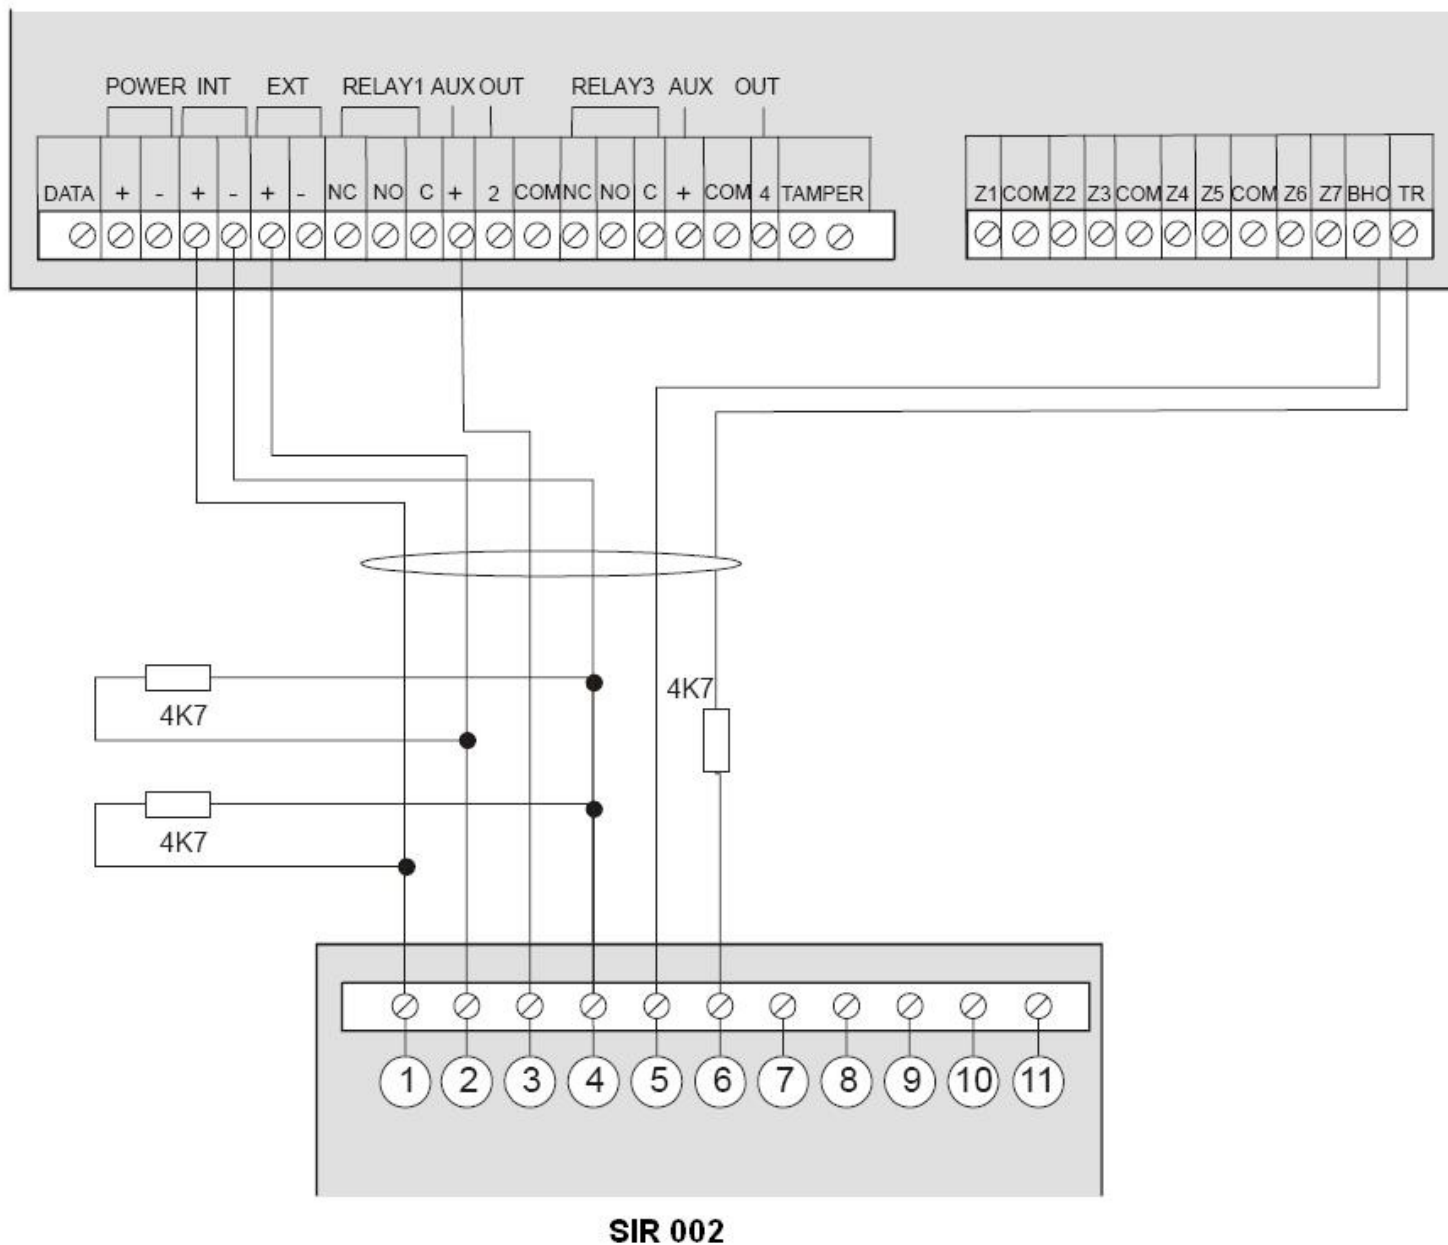

SIR 002

Mivel a COMFORT központok sziréna kimenetei pozitív indításúak, a J5 és a J7 jumpereket el kell vágni.



GE imagination at work